Regelquerschnitt A-A
1:50

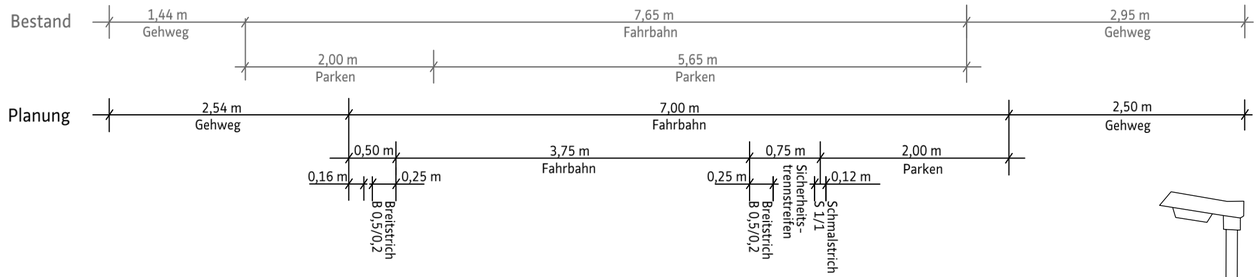

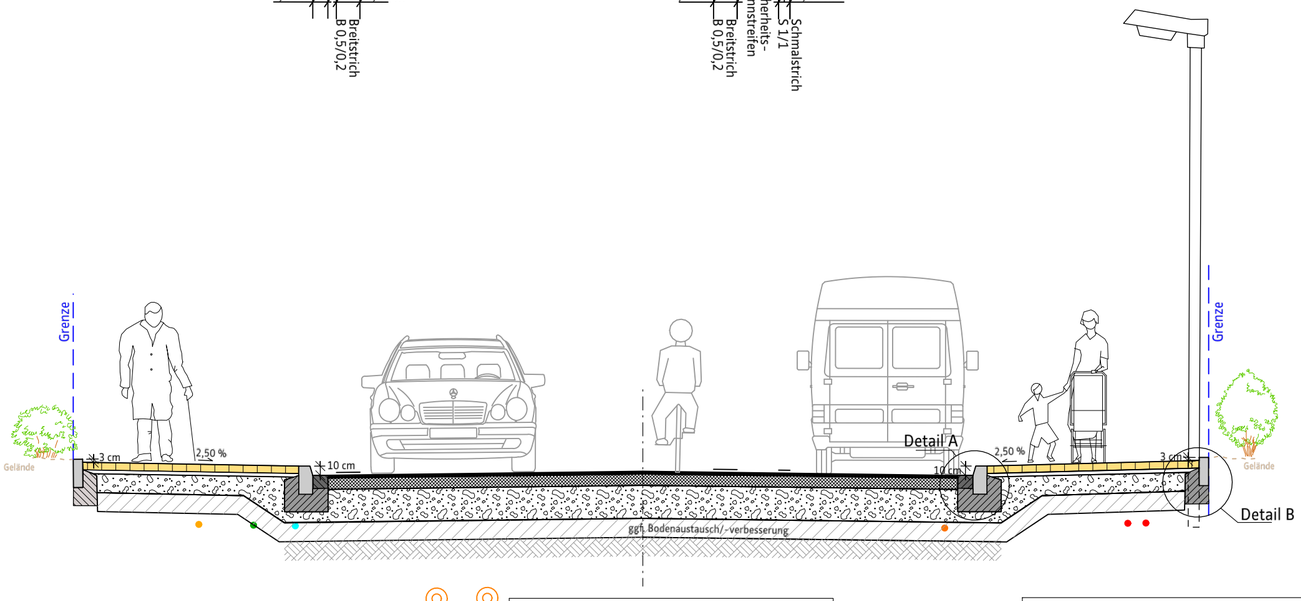

Fahrbahn
3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N
35,0 cm Frostschutzschicht 0/32
50,0 cm Gesamtaufbau + Bodenaustausch

Gehweg
bei Zufahrten + 10,0 cm FSS
8,0 cm Betonpflaster (10,0 cm bei Zufahrten)
4,0 cm Bettung 0/5 mm
20,0 cm Frostschutzschicht 0/32
32,0 cm Gesamtaufbau

Hinweis:
- Pflaster in den Zufahrten im Ellbogenverband verlegen
- für den Leitungsbestand sind die aktuellen Auskünfte der jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen maßgebend. Die hier eingezeichneten Leitungen dienen nur als Information und sind nicht maßgebend.
- alle relavanten Baugrundgutachten sind zu beachten
- während der Erdarbeiten ist die Tragfähigkeit des Untergrundes örtlich zu überprüfen und wo erforderlich, Bodenverbesserungen/-austausch in Abstimmung mit AG durchzuführen.

Leitungsbestand vor Straßenbaumaßnahme und Um- bzw. Neuverlegung:

- Strom/Beleuchtung
- Gas
- Wasser
- Telekommunikation
- Fernwärme
- Kanal

Detail Zufahrt
1:20

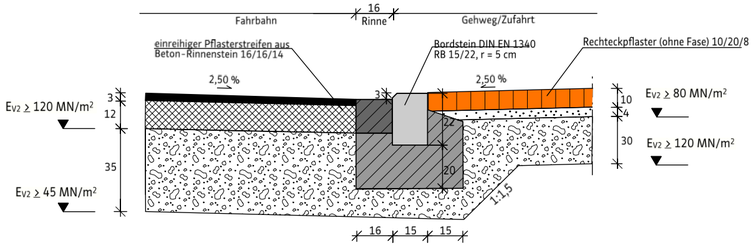

Detail A
1:20

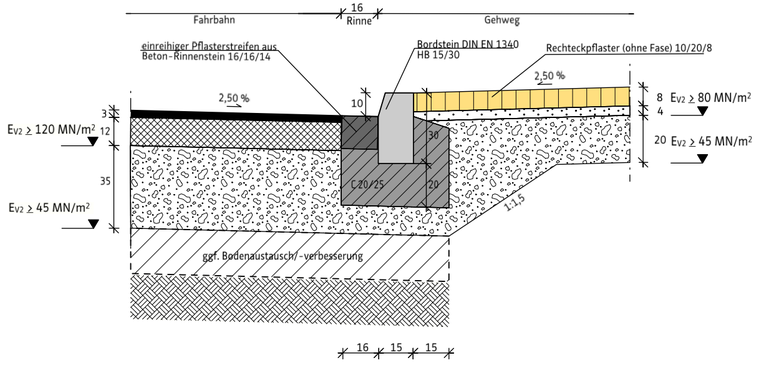
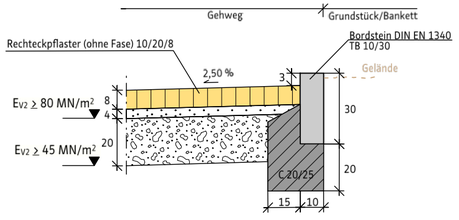
Detail B
1:20