# Regelquerschnitt C - C
1:50

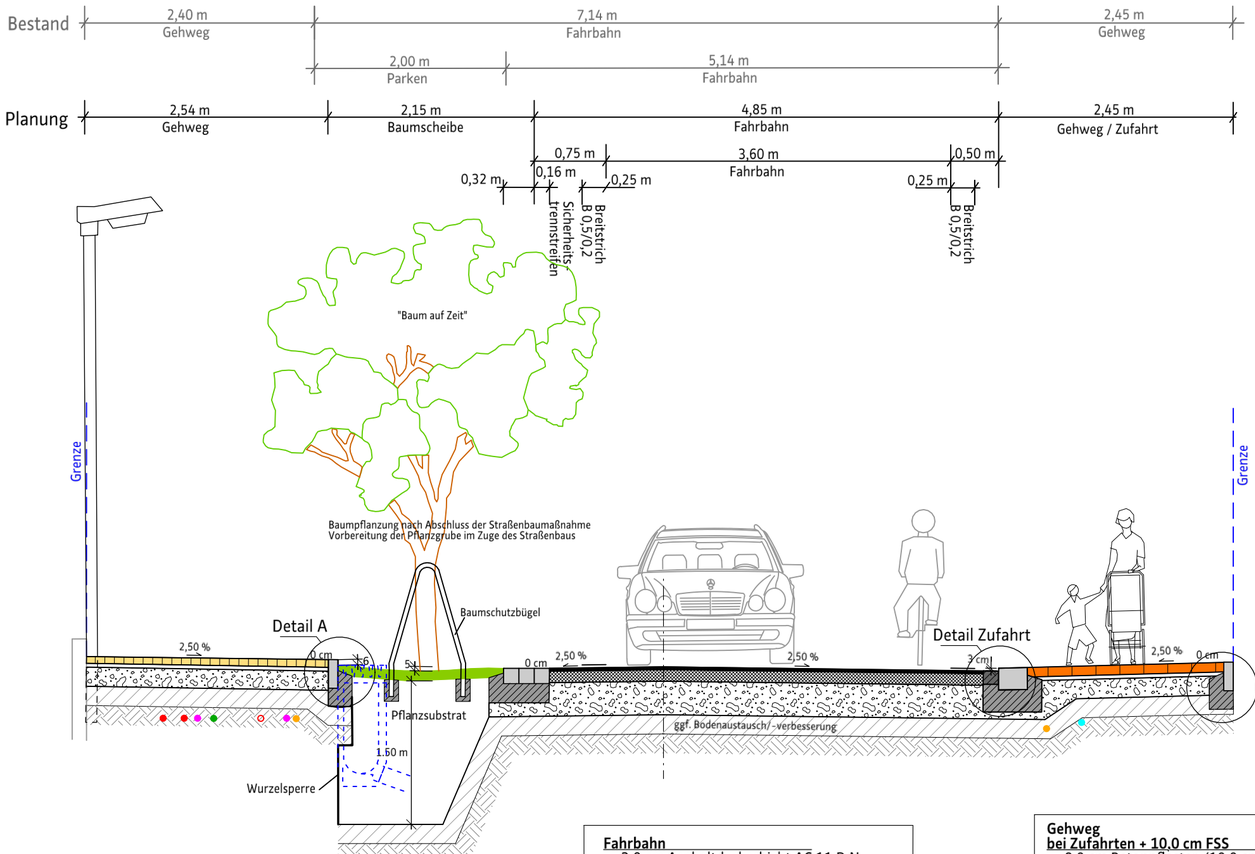


**Fahrbahn**
3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N
12,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N
35,0 cm Frostschutzschicht 0/32
50,0 cm Gesamtaufbau + Bodenaustausch

**Gehweg**
**bei Zufahrten + 10,0 cm FSS**
8,0 cm Betonpflaster (10,0 cm bei Zufahrten)
4,0 cm Bettung 0/5 mm
20,0 cm Frostschutzschicht 0/32
32,0 cm Gesamtaufbau

**Hinweis:**
- Pflaster in den Zufahrten im Ellbogenverband verlegen
- für den Leitungsbestand sind die aktuellen Auskünfte der jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen maßgebend. Die hier eingezeichneten Leitungen dienen nur als Information und sind nicht maßgebend.
- alle relavanten Baugrundgutachten sind zu beachten
- während der Erdarbeiten ist die Tragfähigkeit des Untergrundes örtlich zu überprüfen und wo erforderlich, Bodenverbesserungen/-austausch in Abstimmung mit AG durchzuführen.

Leitungsbestand vor Straßenbaumaßnahme und Um- bzw. Neuverlegung:

- Strom/Beleuchtung
- Gas
- Wasser
- Telekommunikation

## Detail A
1:20

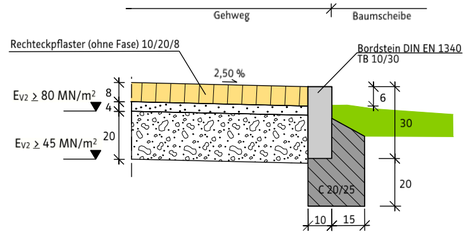


## Detail Zufahrt
1:20

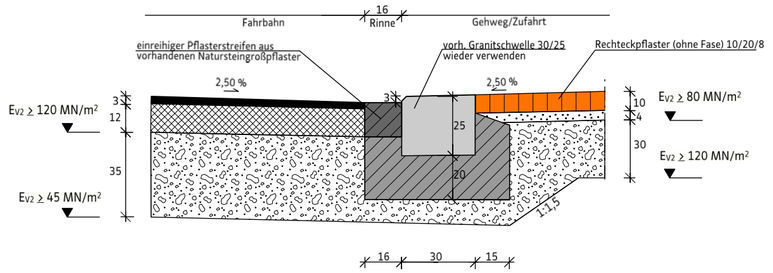

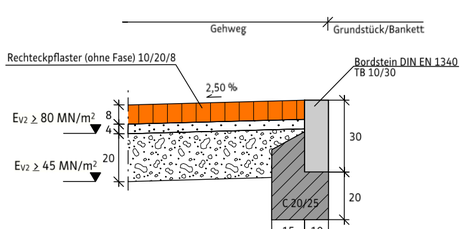
## Detail B
1:20